


国家重点研发计划钠离子电容储能装置

35kV 箱式变压器采购文件的澄清说明

- 1、箱变的外壳材质采用双层钢板材质。
- 2、高压 35kV 侧柜体可以采用三工位一体式真空断路器方案。
- 3、对于技术规范书中的 7.2kV 侧柜体，可以采用 10kV 运行电压的柜体，请供应商知悉。
- 4、辅助变 6kV 高压柜按储能柜的方案配置，即采用三工位一体式真空断路器方案。箱变原理接线参考如下图。

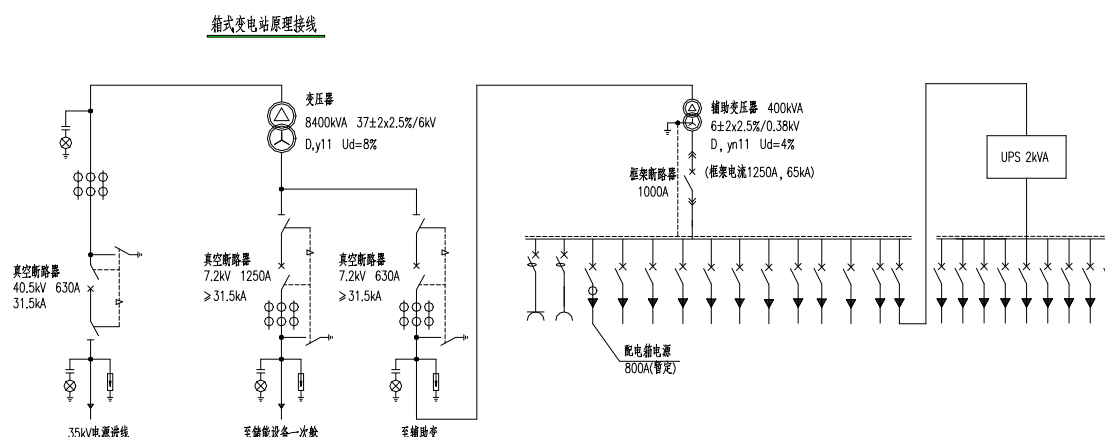

- 5、35kV 侧铜排或电缆工作电流不小于 630A；6kV 侧铜排或电缆工作电流不小于 1250A，辅助变回路铜排或电缆不小于 630A。
- 6、低压 400V 辅柜的配置及参数按照技术规范中第 5.4.2.2 项中所描述的执行。
- 7、取消变压器低压绕组击穿保险器。
- 8、储能设备厂家要求箱变各电压等级侧均需预留电压互感器，作用待定，需预留接口。